UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI FERRARA

oggetto: RECUPERO DELL'EX CONVENTO DI S.LUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI

FERRARA, VIA ARIOSTO – VIA B. TISI DA GAROFALO

descrizione: **AS BUILT / CERTIFICAZIONI D.M. 37/08**

elaborato: SCHEMA INDIVIDUAZIONE COLONNE, COLLETTORI E ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI – PIANO PRIMO E SECONDO

data: MAGGIO 2012

agg.

tavola: PV3-13

scala: 1:200 rit.

proprietà: DIREZIONE ORTAGGITORI E CONSERVATORI
sede: Ferrara, via XX SETTEMBRE 100

ente usuario e stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
sede: Ferrara, via Savonarola 9

Direttore dei Lavori	Arch. CECILIA TRAINA
Ispettore di Cantiere	Ing. MARIA ELENA GHEDINI
D.O. architettonica	Arch. RICCARDO ORLANDI Arch. GIANNI PIRANI
D.O. strutture	Ing. MASSIMO MUZZIOLI
D.O. imp. elettrici	Ing. MICHELE PROVASI
D.O. imp. meccanici	Ing. RICCARDO TREVISAN
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Ing. GIAMPIERO SUSANI
Responsabile del Procedimento	Geom. SIMONE TRACCHI

SCHEMA INDIVIDUAZIONE COLONNE, COLLETTORI E ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI - PIANO PRIMO

SCALA 1:200

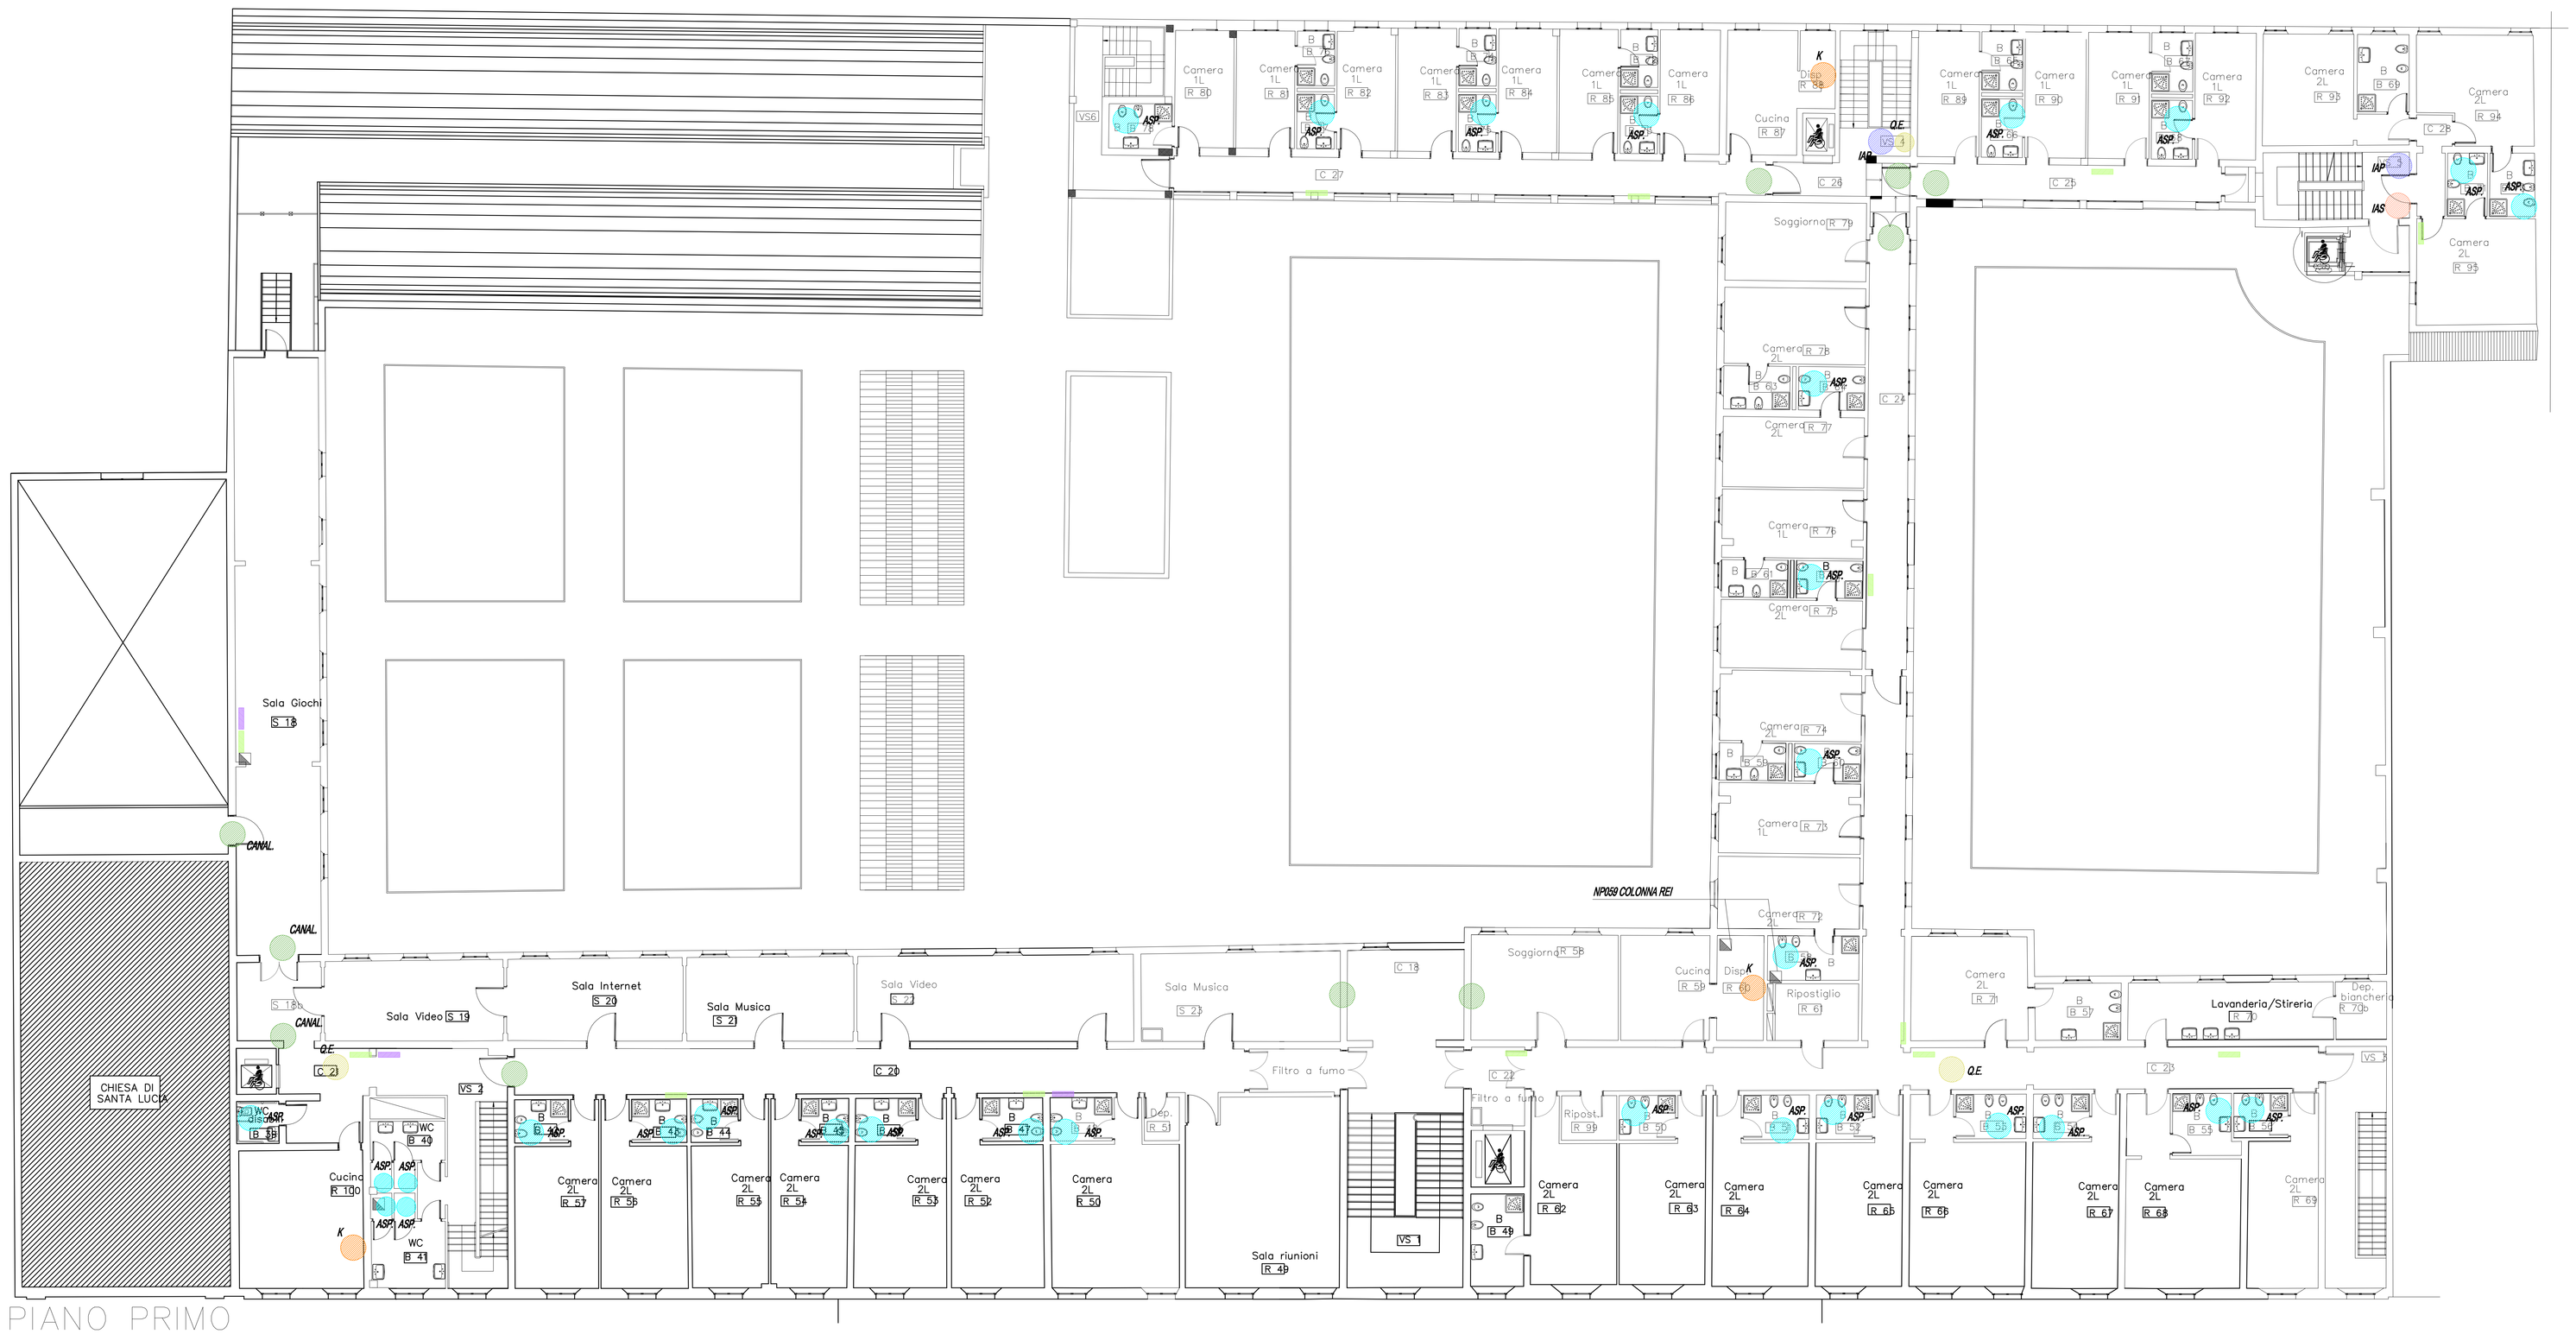

PIANO PRIMO



PIANO SECONDO

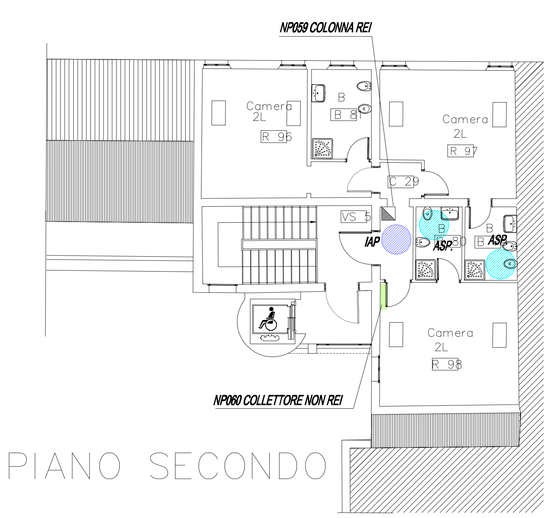

PIANO SECONDO

LEGENDA

- NP066 / NP067 — COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER PLUVIALI - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N.2036772/2196FR
- NP066 — COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER ASPIRAZIONE CUCINE - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N.2036772/2196FR
- NP067 — COLLARI REI120 INTUMESCENTI PER ASPIRAZIONE BAGNI - APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI N. 2036772/2196FR
- NP059 — CAVEDI REI120 PER COLONNE MONTANTI IMPIANTI (REALIZZAZIONE NON APPARTENENTE ALLA DITTA ARTICO S.R.L. UNIPERSONALE)
- NP060 — COLLETTORI PER IMPIANTO TERMICO PROTEZIONE TUBAZIONI ALL'INTERNO DI CAVEDIO REI120 (CUSCINI INTUMESCENTI)
- COLLETTORI PER IMPIANTO RAFFREDDAMENTO PROTEZIONE TUBAZIONI ALL'INTERNO DI CAVEDIO REI120 (CUSCINI INTUMESCENTI)

- NP068 — PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI REI120 DI IMPIANTI A SOFFITTO (CUSCINI INTUMESCENTI) PER I QUADRI ELETTRICI IDENTIFICATI CON "Q.E." IN PIANTA I CUSCINI SARANNO POSATI ENTRO CANALE METALLICO MONTANTE APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL N. 1940442633FF - N.2228332921FR- N.2303623000FR
- NP068 — PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI REI120 DI IMPIANTI A PARETE (CUSCINI INTUMESCENTI) APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL N. 1940442633FF - N.2228332921FR- N.2303623000FR
- NP045 - NP047 - NP048 — PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SOFFITTO (MASTICE INTUMESCENTE) IDENTIFICATI CON "IAS" IN PIANTA APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL N. 2286210991FR - 1567552330RF
- NP069 — PROTEZIONE PER ATTRAVERSAMENTI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A PARETE (CONDOTTE IN ACCIAIO) (MASTICE INTUMESCENTE) IDENTIFICATI CON "IAP" IN PIANTA APPLICAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE CERTIFICAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA D.LL N. 2286210991FR - 1567552330RF