


IMPIANTO A MONTE QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q1"	
VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO	6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO "Q5" AUDITORIUM PIANO TERRA	
FOGLIO 2	DI 2

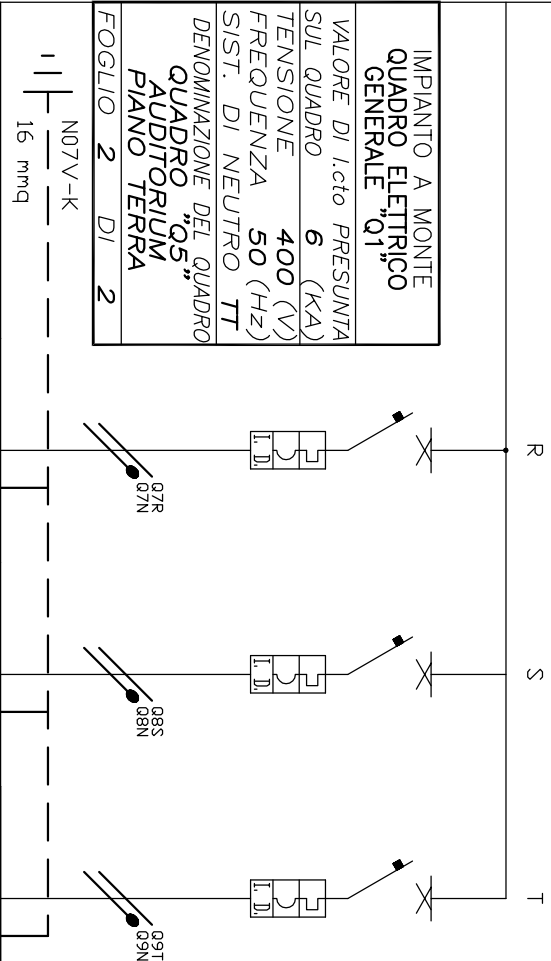

UTENZA	NUMERO MORSETTO	7	8	9	-	-	-	-	-
	DENOMINAZ. LINEA PRESE F.M. FOYER	LINEA PRESE PC AUDITORIUM/FOYER	LINEA COLLETTORE	-	-	-	-	-	-
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	kw - A	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIPO	MODULARE	MODULARE	MODULARE	-	-	-	-	-
	N° POLI	2	2	2	-	-	-	-	-
	Curva	C	C	C	-	-	-	-	-
DIFFERENZIALE	IRT A	16	16	16	-	-	-	-	-
	PDI KA	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-
	TIPO	AC	AC	AC	-	-	-	-	-
	I.D.	30mA	30mA	30mA	-	-	-	-	-
LINEA DORSALE	SEZIONE	2x1x4+PE4	2x1x4+PE4	-	-	-	-	-	-
	ISOLAMENTO	N07V-K	N07V-K	-	-	-	-	-	-
LINEA DERIVATA	SEZIONE	2x1x2,5+PE2,5	2x1x2,5+PE2,5	-	-	-	-	-	-
	ISOLAMENTO	N07V-K	N07V-K	-	-	-	-	-	-
FUSIBILI	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
	CART. A	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTATTORE	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
	I N	-	-	-	-	-	-	-	-
DATA	MODIFICA	FIRMA	MATICOLA			OGGETTO		DISIGNO	PAG.
			QE 84-95/11			RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI			2