



IMPIANTO A MONTE QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q1"	
VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO	6 (kA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO TT	
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO "Q15"	
UTA 1 PIANO PRIMO	
FOGLIO 1	DI 2

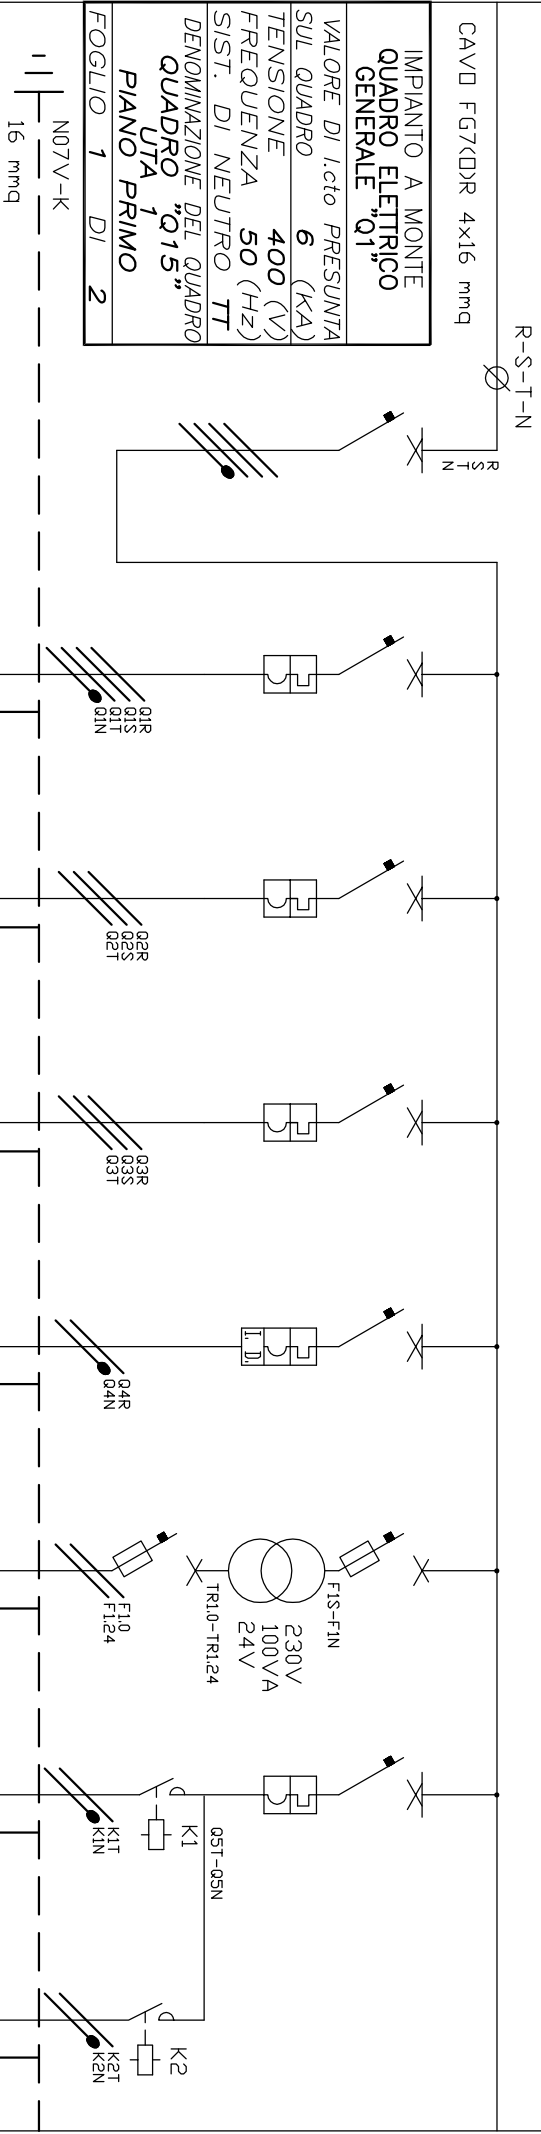


NUMERO MORSETTO		-	1	2	3	4	5	6	7
UTENZA	DENOMINAZ.	GENERALE	ALIMENTAZIONE UMIDIFICATORE	VENTILATORE RIPRESA	VENTILATORE MANDATA	ALIMENTAZIONE CENTRALINA UTA	ALIMENTAZIONE AUSILIARI	ALIMENTAZIONE POMPA CIRCUITO BATT. CALDA	ALIMENTAZIONE POMPA CIRCUITO BATT. CALDA
	KW - A	-	18.7kw 27.1A	1,5kw 3.5A	5.5kw 11,5A	-	-	0,31	0,31
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	TIPO	I	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	-	MODULARE	-
	N° POLI	4	4	3	3	2	-	2	-
	Curva	-	C	C	C	C	-	C	-
	IRT A	63	40	16	16	10	-	10	-
	PDI KA	-	4.5	4.5	4.5	4.5	-	4.5	-
DIFFERENZIALE	TIPO	-	-	-	-	AC	-	-	-
	I.D.	-	-	-	-	30 mA	-	-	-
LINEA DORSALE	SEZIONE	-	5G16	4G4	4G4	3x2,5	2x1,5	3G2,5	3G2,5
	ISOLAMENTO	-	FG7(KDR)	FG7(KDR)	FG7(KDR)	FG7(KDR)	FG7(KDR)	FG7(KDR)	FG7(KDR)
LINEA DERIVATA	SEZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISOLAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
FUSIBILI	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
	CART. A	-	-	-	-	-	2/10	-	-
CONTATTORE	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-
	I N	-	-	-	-	-	-	2 POLI-25A	2 POLI-25A
DATA	MODIFICA	FIRMA	MATRICOLA			OGGETTO		DISegno	PAG.
			QE 126-141/11			RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI			1

IMPIANTO A MONTE QUADRO ELETTRICO GENERALE "Q1"	
VALORE DI I.c.to PRESUNTA SUL QUADRO	6 (KA)
TENSIONE	400 (V)
FREQUENZA	50 (Hz)
SIST. DI NEUTRO	TT
DENOMINAZIONE DEL QUADRO QUADRO "Q15"	
UTA 1	
PIANO PRIMO	
FOGLIO	2 DI 2

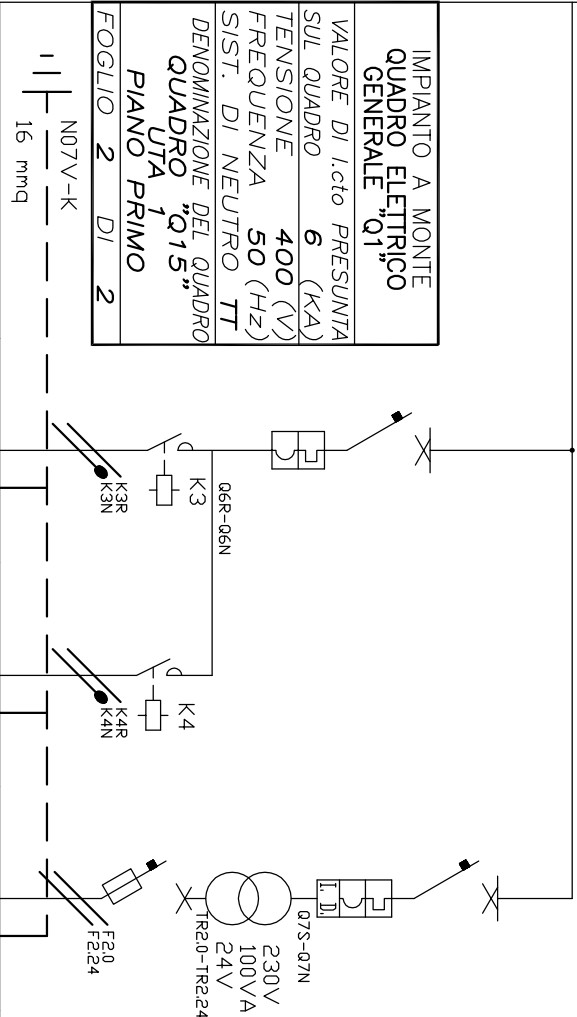


UTENZA	NUMERO MORSETTO		8	9	L10	-	-	-	-	-
	DENOMINAZ.	POMPA CIRCUITTO BATT. REFRIG.	0,6	0,6	ALIMENTAZIONE 6 SERPANTE TAGLIAFUOCO	-	-	-	-	-
INTERUTTORE E / O SEZIONATORE	KW - A		0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
	TIPO	MODULARE	-	-	MODULARE	-	-	-	-	-
	N° POLI	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	Curva	C	-	-	C	-	-	-	-	-
DIFFERENZIALE	IRT A	10	-	-	10	-	-	-	-	-
	PDI KA	4,5	-	-	4,5	-	-	-	-	-
	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINEA DRSALE	SEZIONE	3G4	3G4	3G4	2x2,5	-	-	-	-	-
	ISOLAMENTO	FG7<D>R	FG7<D>R	FG7<D>R	FG7<D>R	-	-	-	-	-
	SEZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISOLAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUSIBILI	TIPO	-	-	-	1P+N 10A	-	-	-	-	-
	CART. A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I N	2 POLI-25A	2 POLI-25A	2 POLI-25A	-	-	-	-	-	-
DATA	MODIFICA	FIRMA	MATICOLA			OGGETTO			DISIGNO	PAG.
			QE 126-141/11			RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI				2

SCHEMA FUNZIONALE DI COLLEGAMENTO CIRCUITO AUSILIARI QUADRI UTA (Q15)

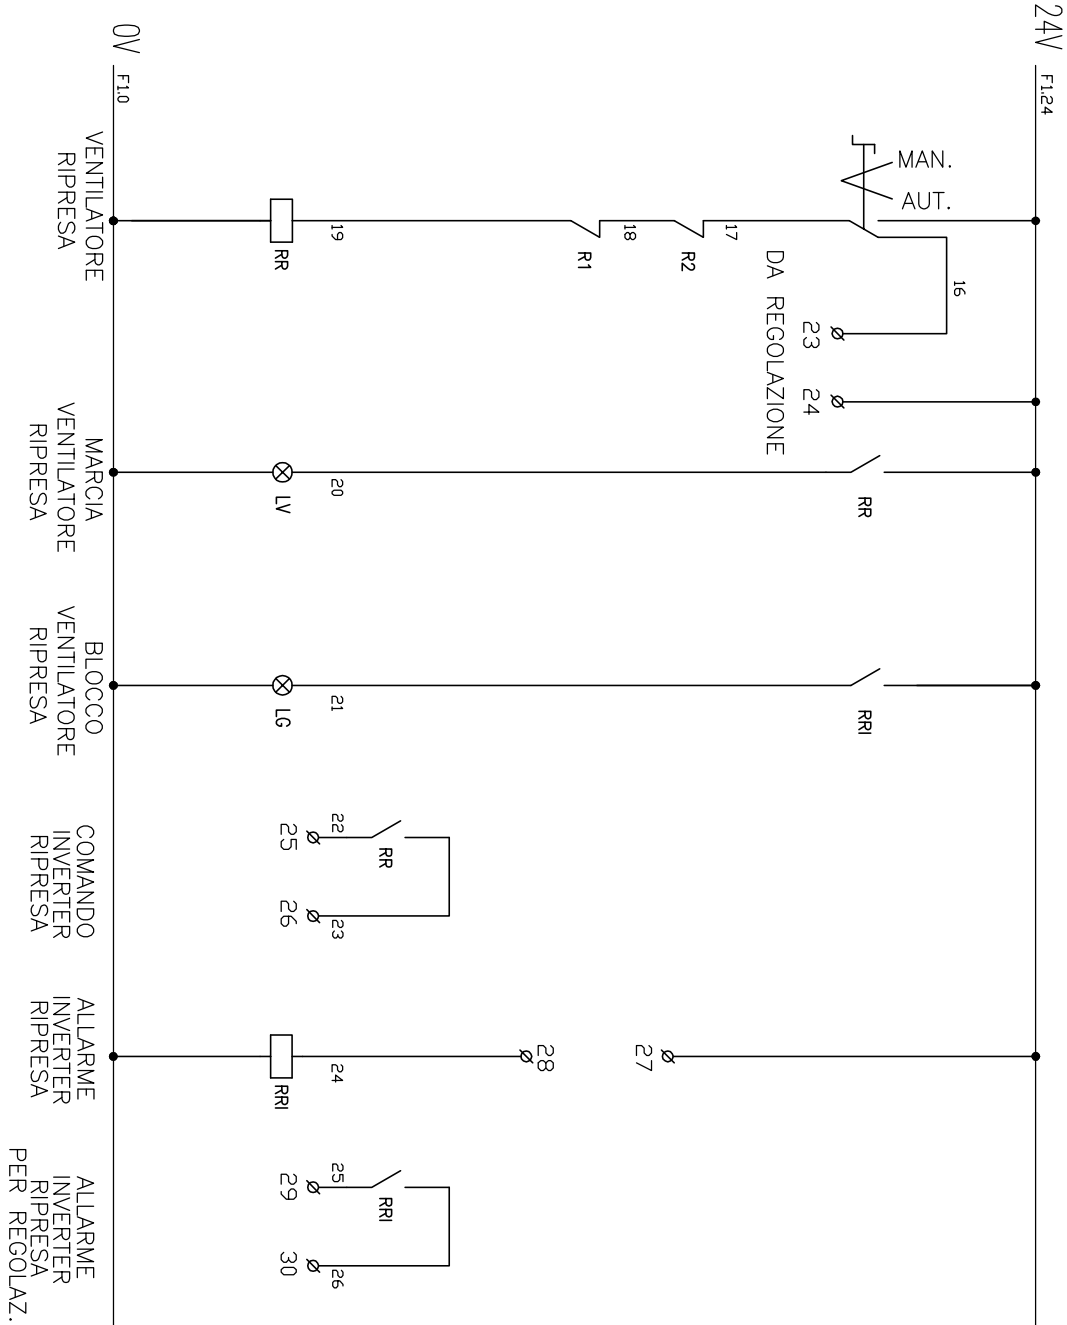

DATA	MODIFICA	FIRMA	MATRICOLA	OGGETTO	DISEGNO	PAG.
			QE 126-141/11	RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI		4

SCHEMA FUNZIONALE DI COLLEGAMENTO CIRCUITO AUSILIARI QUADRI UTA (Q15)

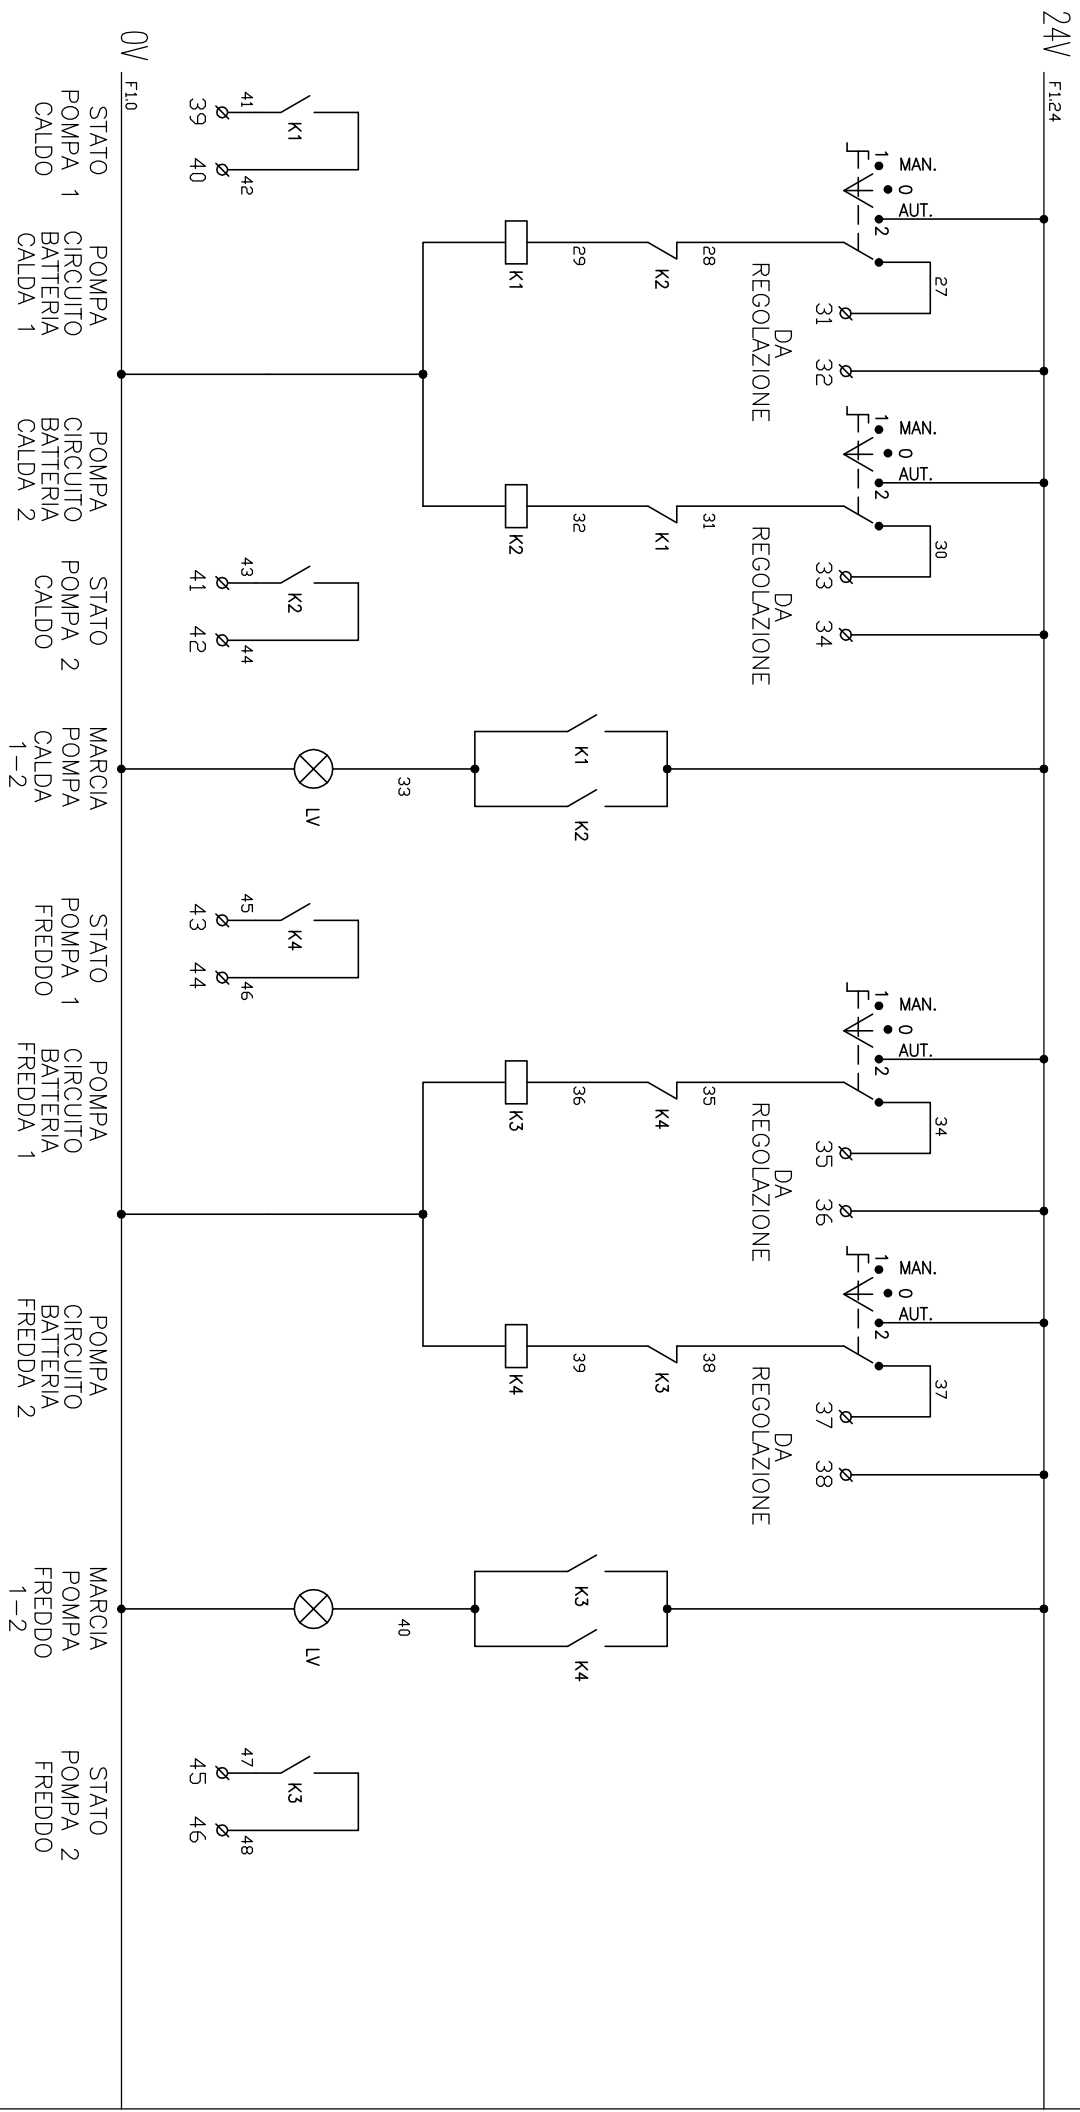

DATA	MODIFICA	FIRMA	MATRICOLA	OGGETTO	DISEGNO	PAG.
			QE 126-141/11	RECUPERO EX CONVENTO DI SLUCIA, DA ADIBIRE A STRUTTURA RESIDENZIALE PER STUDENTI UNIVERSITARI		5